


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Преобразователь давления измерительный		Возм. применение
	ПД100-ДИ, ТМ "ОВЕН"	1	ПД100-ДИ, ДИВ, ДВ, ДА
AA2	Индикатор токовой петли ИТП11, ТМ "ОВЕН"	1	
G1	Одноканальный блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	

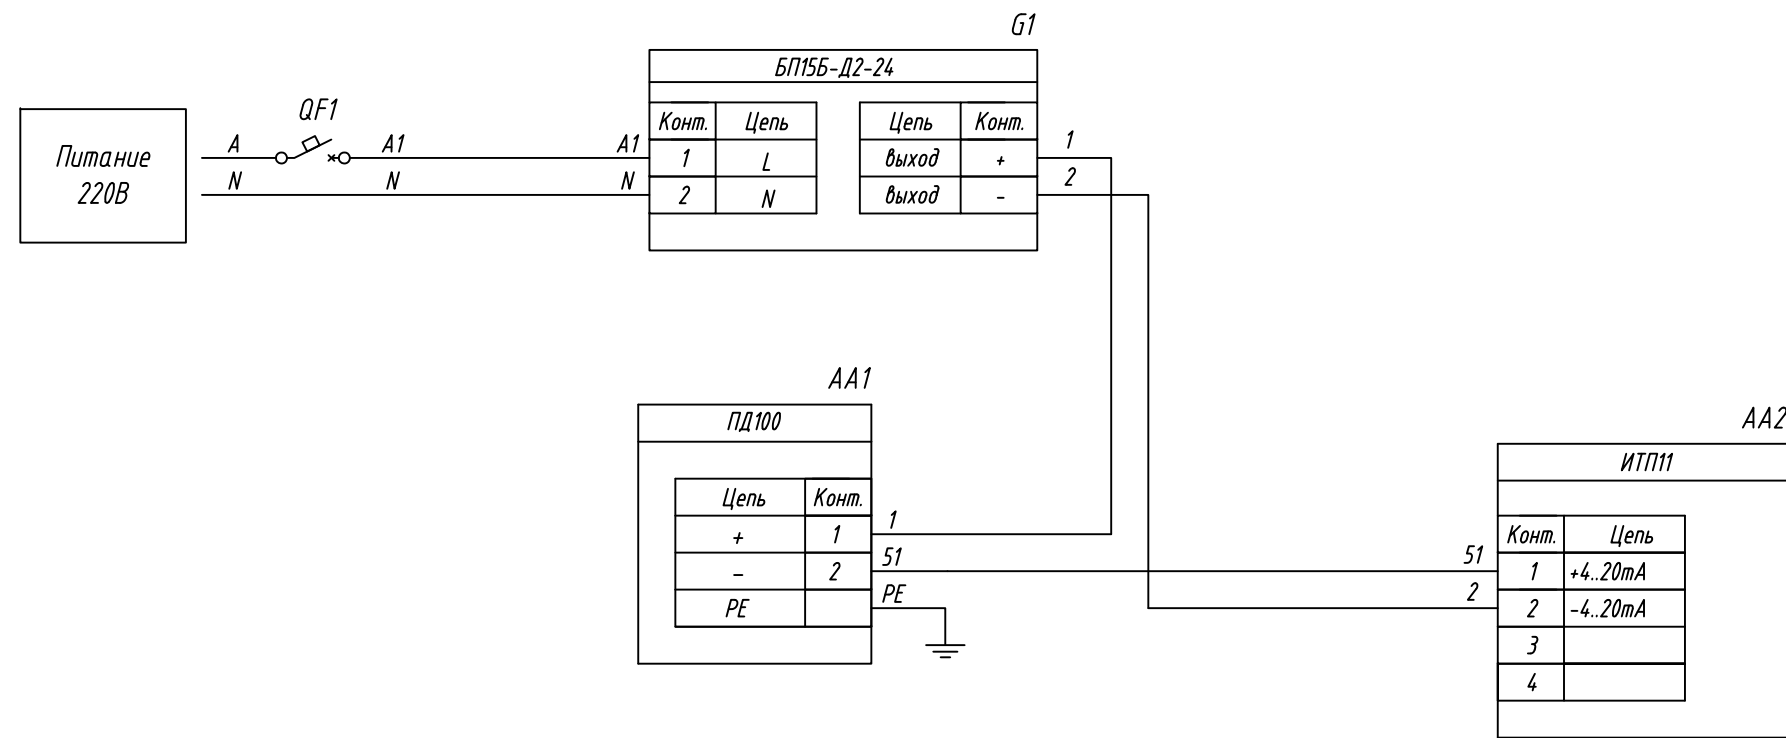

**Примечание**

Напряжение питания прибора составляет 7 В. При выборе номинала источника питания следует учитывать, что в двухпроводных (последовательных) измерительных контурах, номиналы напряжения питания устройств суммируются. Т.е. помимо напряжения для питания ИТП-11, требуется питание для источника тока (датчика) и других устройств данной цепи.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.					<p>ПД100</p> <p>Подключение индикатора токовой петли</p> <p>Схема электрическая принципиальная</p>		
Провер.							
Т.контр.							
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.					Лист	Масса	Масштаб
					Листов 1		