

ОВЕН СУНА-121



**Контроллер управления
насосами**

Алгоритм 04

руководство по эксплуатации
АРВВ.421445.103-04 РЭ

Содержание

Введение	2
Указания по безопасному применению.....	3
1 Конструкция контроллера	4
2 Назначение контроллера	5
3 Алгоритм управления насосами	8
3.1 Чередование насосов.....	8
3.2 Поддержание давления.....	9
3.3 Список аварий.....	10
3.4 Ручное управление	13
3.5 Статусы насоса.....	14
3.6 Управление временем наработки насосов.....	14
3.7 Функция «прогон»	16
4 Экран индикации и управления.....	17
5 Параметры настройки	18
6 Схема подключения.....	25
7 Сетевой интерфейс.....	26
8 Монтаж контроллера	28
9 Технические характеристики и условия эксплуатации	30
10 Меры безопасности	36
11 Техническое обслуживание	37
12 Маркировка и упаковка	38
13 Комплектность	39
14 Транспортирование и хранение	39
Приложение А. Габаритный чертеж корпуса.....	40
Приложение Б. Смена алгоритма управления насосами.....	41

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера управления насосами **ОВЕН СУНА-121.х.04** (в дальнейшем по тексту именуемых «**контроллер**» или «**СУНА**»).

Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ У 27.1-35348663-043:2016.

Контроллеры СУНА-121.х.04.00 выпускаются в двух исполнениях, отличающихся друг от друга напряжением питания:

- ОВЕН СУНА-121.220.04.00 – работа в переменной сети питания с номиналом 230 В.
- ОВЕН СУНА-121.24.04.00 – работа в сети постоянного питания с номиналом 24 В.



ВНИМАНИЕ

Только квалифицированный персонал должен обслуживать электрическое оборудование. Компания ОВЕН не несет ответственности за любые последствия в результате неквалифицированного использования данного материала.

Указания по безопасному применению

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ используется для предупреждения о непосредственной угрозе здоровью. Возможные последствия могут включать в себя смерть, постоянную или длительную нетрудоспособность.



ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ используется для предупреждения о потенциальной угрозе здоровью. Возможные последствия могут включать в себя смерть, постоянную или длительную нетрудоспособность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ используется, чтобы предупредить о потенциально опасной ситуации. Возможные последствия могут включать в себя незначительные травмы.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ используется, чтобы предупредить о повреждении имущества и устройств. Возможные последствия могут включать в себя повреждения имущества, например контроллера или подключенных к нему устройств.

1 Конструкция контроллера

Контроллер выпускается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм.

Корпус контроллера имеет ступенчатую трехуровневую форму. На лицевой (передней) плоскости корпуса расположены элементы индикации и управления, на задней поверхности корпуса расположены защелки крепления контроллера на DIN-рейке. На верхних и нижних ступенчатых поверхностях корпуса размещены разъёмные соединения контроллера (клеммники), через которые осуществляется подключение исполнительных механизмов, дискретных и аналоговых датчиков, линий связи RS485 и других внешних связей.

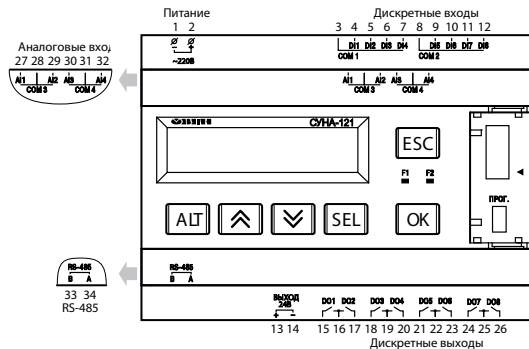


Рисунок 1.1 – Вид лицевой панели контроллера

Разъемная конструкция клемм контроллера позволяет осуществлять оперативную замену контроллера без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.

На лицевой панели контроллера расположены:

- двухстрочный индикатор для отображения настроек, режимов работы, измеряемых значений;
- два светодиода;
- шесть кнопок для управления контроллером;
- USB разъем для подключения к ПК.

2 Назначение контроллера

Контроллер СУНА-121.х.04.00 предназначен для управления насосной группой, в состав которой входит два насоса одного типоразмера. Алгоритм поддерживает давление воды на выходе насосной группы в заданном диапазоне, контролирует состояния насосов и обеспечивает равномерное распределение наработки между ними.

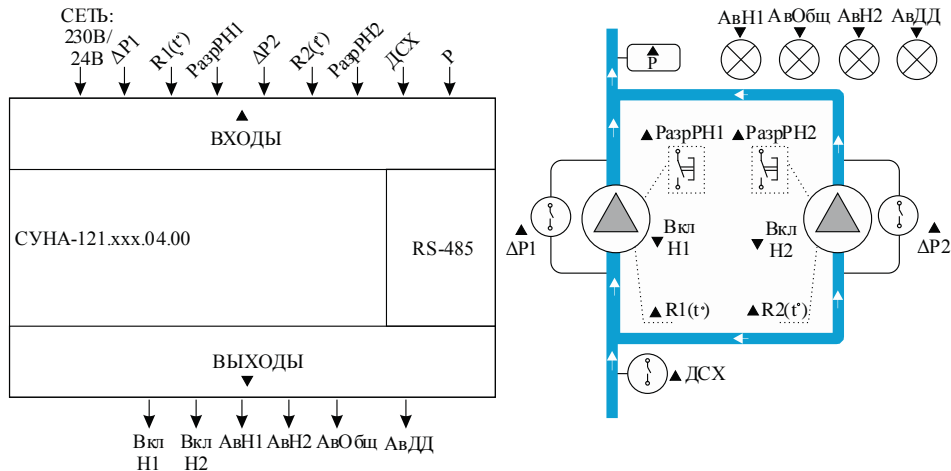


Рисунок 2.1 – Схема объекта управления

Сигналы, поступающие на вход контроллера:

- **DI №1 – ΔP1** – реле перепада давления на первом насосе (дискретный сигнал, =24В/~230В ⁽¹⁾).
Датчик нормально разомкнутый (NO): лог. «0» – нет перепада (авария), лог. «1» – есть перепад (норма).
- **DI №2 – РазрPH1** – кнопка/тумблер разрешения работы первого насоса (дискретный сигнал, =24В/~230В ⁽¹⁾).
Лог. «0» – работа насоса запрещена, лог. «1» – работа насоса разрешена ⁽¹⁾.
- **DI №3 – ΔP2** – реле перепада давления на втором насосе (дискретный сигнал, =24В/~230В ⁽¹⁾).
Датчик нормально разомкнутый (NO): лог. «0» – нет перепада (авария), лог. «1» – есть перепад (норма).
- **DI №4 – РазрPH2** – кнопка/тумблер разрешения работы второго насоса (дискретный сигнал, =24В/~230В ⁽¹⁾).
Лог. «0» – работа насоса запрещена, лог. «1» – работа насоса разрешена.
- **DI №8 – ДСХ** – дискретный сигнал с датчика сухого хода (=24В/~230В ⁽¹⁾).
Датчик нормально замкнутый (NC): лог. «0» – сухой ход, лог. «1» – норма.
- **AI №1 – R1(t°)** – сигнал с датчика температуры первого насоса (Om ⁽²⁾).
- **AI №2 – R2(t°)** – сигнал с датчика температуры второго насоса (Om ⁽²⁾).
- **AI №4 – P** – аналоговый датчик давления на выходе насосной группы.

Управляющие сигналы с выхода контроллера:

- **DO №1 – Вкл.Н1** – сигнал управления первым насосом (Э/М реле «сухой» контакт).
- **DO №2 – АвН1** – сигнал аварийного состояния первого насоса (Э/М реле «сухой» контакт).
- **DO №3 – Вкл.Н2** – сигнал управления вторым насосом (Э/М реле «сухой» контакт).

- **DO №4 – АвН2** – сигнал аварийного состояния второго насоса (Э/М реле «сухой» контакт).
- **DO №7 – АвДД** – сигнал аварийного состояния датчика давления (Э/М реле «сухой» контакт).
- **DO №8 – АвОбщ** – сигнал аварийного состояния всей насосной группы (Э/М реле «сухой» контакт).



ВНИМАНИЕ

- 1 Дискретные входы контроллера предназначены для работы с активными сигналами, см. рисунок 2.2.

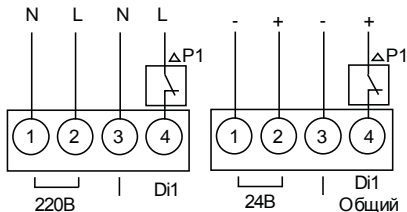


Рисунок 2.2

- 2 Контроллер измеряет сопротивление датчиков температуры. Уставки критических значений температур и логика срабатывания защиты от перегрева привязана к сопротивлению датчиков (Ом), т.е. без пересчета в °С.

3 Алгоритм управления насосами



ПРИМЕЧАНИЕ

Полный перечень параметров настройки приведен в разделе 5 "Параметры настройки". Для удобства использования перечня параметров используйте указанные в описании № параметров.

3.1 Чередование насосов

После подачи питания на контроллер производится задержка до перехода программы в рабочий режим (Параметр №35: Защита > Задержка вкл ПО > **Т.Вкл.ПО**).

В автоматическом режиме насосы работают попеременно, по истечении заданного времени (Параметр №36: Насосы>Чередование>**Т.Смены**) контроллер отключает работающий насос, выдерживает паузу (Параметр №37: Насосы>Чередование>**Т.Паузы**) и включает ожидающий. При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой.

На рисунке 3.1 представлена диаграмма распределения наработки между насосами. Из диаграммы видно, что если произошла авария насоса, контроллер автоматически подключает второй насос (если он исправен).

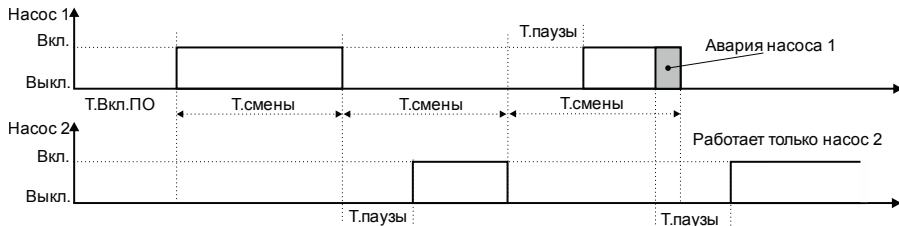


Рисунок 3.1 – Диаграмма переключения насосов

3.2 Поддержание давления

Контроллер предназначен для поддержания давления на выходе насосной группы в заданном диапазоне. Диапазон задается при помощи ЭКМ (электроконтактный манометр), подключенного к входам №5 и №6. Если давление становится меньше нижней границы (Параметр №11 Быстр.Настройка>**Давление** и Параметр №17 Регулирование>**Давление**) на время больше заданного (Параметр №21 Регулирование>Каскадирование>**Т.Подкл**), то включается еще один насос. Если давление становится больше верхней границы (Параметр №12 Быстр.Настройка>**Давление** и Параметр №18 Регулирование>**Давление**) на время больше заданного (Параметр №23 Регулирование>Каскадирование>**Т.Откл**), то отключается один насос. После включения/отключения насоса системе дается некоторое время (параметр №31 Регулирование>Защита>Пауза при откл> **Т.Откл**) на стабилизацию, в течение которого сигналы с ЭКМ не анализируются. Диаграмма на рисунке 3.2 иллюстрирует этот процесс.

Минимальное и максимальное количество одновременно работающих насосов настраиваемое (Параметр №15-16 Быстр.Настройка>**Раб.насосов** и Параметр №19-20 Регулирование> **Раб.насосов**). После запуска контроллер запускает минимальное количество насосов.

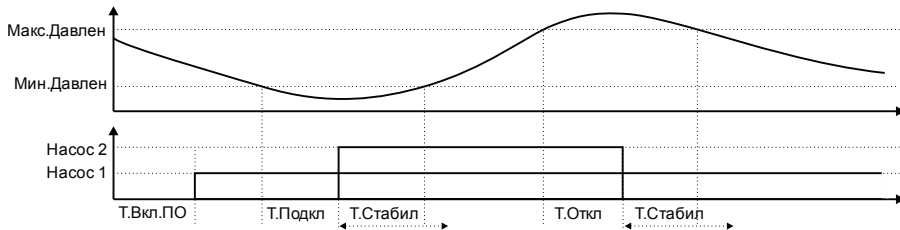


Рисунок 3.2 – Диаграмма переключения насосов

3.3 Список аварий

1) Нет перепада давления на насосе (рисунок 3.3)

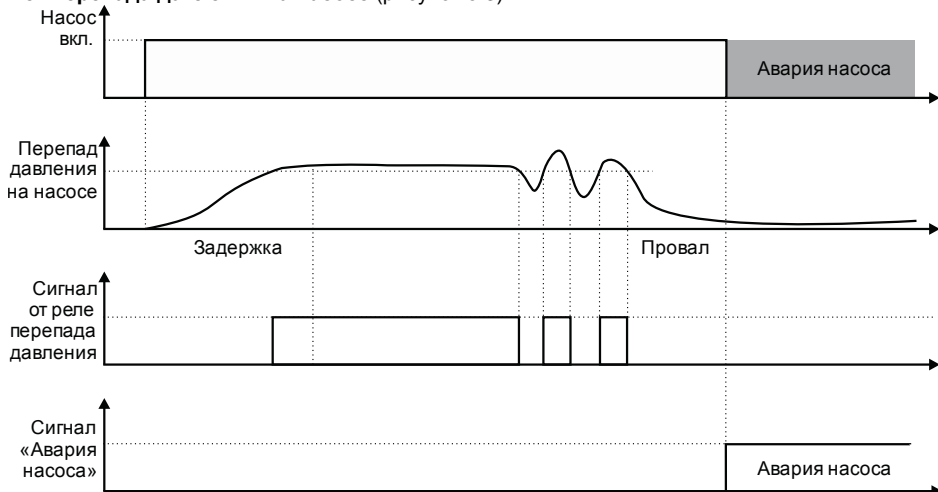


Рисунок 3.3 – Обработка сигнала от датчика перепада давления ($\Delta P1/\Delta P2$)

«Задержка» – время, в течение которого при запуске насоса не анализируются показания датчика перепада давления.

«Провал» – время, в течение которого при работе насоса допускаются «провалы» показаний датчика перепада давления.

Условие: во время работы насоса пропал сигнал датчика перепада давления (наличия потока) ($\Delta P1$ и $\Delta P2$) на время, большее заданного (Параметр **№28:** Защита > Реле перепада Д > **Провал**). При включении насоса контроллер в течение времени «**Задержка**» не реагирует на недостаточный уровень перепада давления на насосе (Параметр **№29:** Защита > Реле перепада Д > **Задержка**).

Реакция: включением соответствующего сигнала «АвН1/2» блокировка работы насоса.

Сброс: ручной, по сигналу разрешение работы соответствующего насоса («РазрРН1/2»), при установке соответствующего параметра в меню контроллера (Параметр **№68:** Аварии> **Сброс аварий**) или по сети RS-485.

2) Перегрев насоса

Условие: температура обмоток двигателя ($R1(t^0)$ и $R2(t^0)$) превышает заданное значение (Параметр **№30:** Защита>Защита по темп>**Сопрот**). Порог срабатывания задается в Омх, что позволяет использовать различные резистивные датчики температуры.

Реакция: включением соответствующего сигнала «АвН1/2», блокировка работы насоса.

Сброс: ручной, по сигналу разрешение работы соответствующего насоса («РазрРН1/2»), при установке соответствующего параметра в меню контроллера (Параметр **№68:** Аварии> **Сброс аварий**) или по сети RS-485.

3) Все насосы заблокированы или неисправны

Условие: все насосы неисправны; нет сигнала на входах «РазрРН1» и «РазрРН2»; один насос неисправен, у второго нет сигнала на входе «РазрРНх».

Реакция: остановка работы станции, включение общего сигнала аварии «АвОбщ», включение светодиода «Авария».

Сброс: автоматический, по устранению причины.

4) Сухой ход

Условие: пропал сигнал датчика сухого хода (ДСХ) на время, большее заданного (Параметр №24: Защита>Защита по Сх>Т.Фiltr).

Реакция: остановка работы станции, включение общего сигнала аварии «АвОбщ», включение светодиода «Авария».

Сброс: автоматический, по устранению причины с задержкой (Параметр №25: Защита>Защита по Сх>Т.возвр).

5) Превышение давления на выходе насосной группы

Условие: пропал сигнал датчика давления (Р) на время, большее заданного (Параметр №26: Защита>Защита по Д.макс >Т.Фiltr).

Реакция: остановка работы станции, включение общего сигнала аварии «АвОбщ», включение светодиода «Авария».

Сброс: автоматический, по устранению причины с задержкой (Параметр №27: Защита>Защита по Д.макс >Т.возвр).

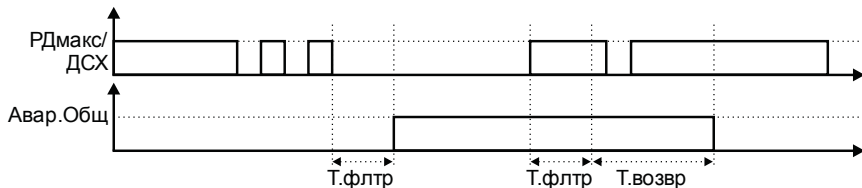


Рисунок 3.4

6) Датчик давления неисправен

Условие: сигнал от аналогового датчика давления находится вне диапазона 4..20мА

Реакция: остановка работы станции, включение соответствующего сигнала «АвДД», включение общего сигнала аварии «АвОбщ», включение светодиода «Авария».

Сброс: ручной, при установке соответствующего параметра в меню контроллера (Параметр №60: Аварии> **Сброс аварий**) или по сети RS-485.

Если при остановке работы станции работают два насоса, то они отключаются по очереди с задержкой (Параметр №31 Защита>Пауза про откл >**Т.Откл**).

3.4 Ручное управление

Состояния реле управления насосами и реле сигнализации аварий могут управляться командами из меню контроллера «Тест вх/вых». Для этого необходимо перевести станцию в состояние «Тест» (Параметр №52: Тест вх/вых> **Режим**).



ВНИМАНИЕ

Переход возможен только из состояния «Стоп» (Параметр №1: Стартовый экран> **Статус**).

Перечень выходов:

ВклН1 – включение реле управления насосом 1 (Параметр №61: Тест вх/вых> **Выходы**);

АвН1 – включение реле сигнализации аварии насоса 1 (Параметр №62: Тест вх/вых> **Выходы**);

ВклН2 – включение реле управления насосом 2 (Параметр №63: Тест вх/вых> **Выходы**);

АвН2 – включение реле сигнализации аварии насоса 2 (Параметр №64: Тест вх/вых> **Выходы**);

АвДД – включение реле сигнализации аварийного состояния датчика давления (Параметр №65: Тест вх/вых> **Выходы**);

АвОбщ – включение реле сигнализации общего аварийного состояния насосной группы (Параметр №66: Тест вх/вых> **Выходы**).

Данный режим не рекомендуется использовать как штатный режим работы станции. Он предназначен для проведения пусконаладочных и обслуживающих работ.

3.5 Статусы насоса

Каждому насосу можно назначить один из трех статусов (Параметр **№38 и 39**: Настройки> Насосы> Статус> **Насос1/2**):

- Отключен – работа насоса с данным статусом блокируется, температура продолжает контролироваться. Не включается при включенной функции «Прогон».
- Основной – используется при выполнении алгоритма.
- Резервный – не используется при выполнении алгоритма. Вводится в работу в случае, когда основной насос неисправен или заблокирован и полностью принимает на себя его функции. После восстановления работоспособности основного насоса, резервный насос отключается. Не включается при включенной функции «Прогон».



ВНИМАНИЕ

Станция должна иметь минимум один основной насос.

3.6 Управление временем наработки насосов

В контроллере СУНА-121 предусмотрена функция подсчета времени наработки насосов (моточасов). Текущее время наработки каждого насоса сохраняется в энергонезависимой памяти (Параметр **№80 и 81**: Информация> Насосы> Нарботка> **Насос1/2**). Сброс моточасов осуществляется в параметрах **№43 и 45**: Настройки> Насосы> Сброс наработки> **Насос1/2**.

Для обеспечения равномерного износа оборудования в контроллере СУНА-121 предусмотрена функция корректировки времени и порядка чередования насосов:

1. Если есть выбор, то первым включается насос с наименьшей наработкой. Если таких несколько (например, первый запуск), то первым включится насос с наименьшим порядковым номером.

2. Период чередования насосов рассчитывается как $T_{\text{смены}}$ умноженный на коэффициент хода работающего насоса.

Работа коэффициентов хода насосов показана на рисунке 3.5 - 3.6.

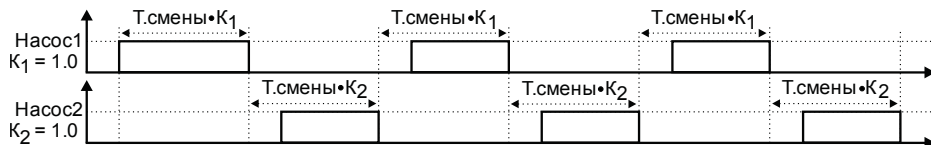


Рисунок 3.5 – Работа насосов при одинаковых коэффициентах хода

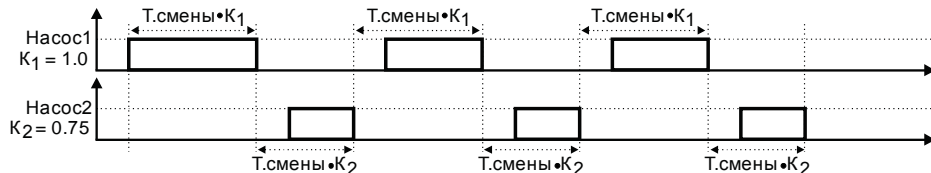


Рисунок 3.6 – Работа насосов при различных коэффициентах хода

3.7 Функция «прогон»

Данная функция позволяет предотвратить выход из строя насоса из-за длительного простоя. Если насос(ы) был отключен в течение длительного времени (Параметр №33: Защита> Тестовый прогон> **Т.простоя**), например, отключение отопления на летний период, контроллер производит пуск данного насоса на короткое время (Параметр №34: Защита> Тестовый прогон>**Т.прогона**). Данная функция по умолчанию выключена (Параметр №32: Настройки> Защиты>Тестовый прогон > **Ф-ция**). См. рисунок 3.7.

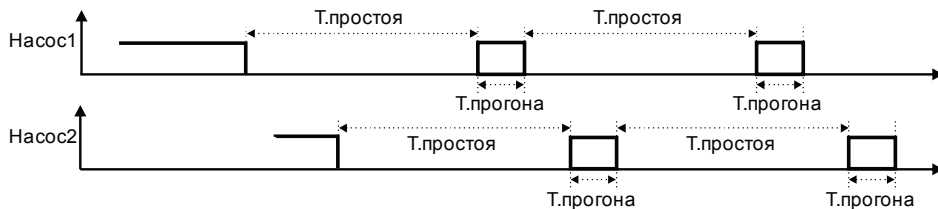


Рисунок 3.7 – Функция прогон

4 Экран индикации и управления

Контроллер СУНА-121 оснащен двухстрочным символьным индикатором, после включения и загрузки контроллера на нем отображается «Стартовый экран». Если экран имеет более двух строк, то индикатор отображает только его часть. Для смещения видимой области используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».

Переход со «Стартовый экран» в меню осуществляется комбинацией кнопок «ALT»+ «OK». Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок «Вверх» и «Вниз», переход в подменю - по кнопке «OK», возврат на уровень выше - по кнопке «ESC», возврат на стартовый экран - по удержанию кнопки «ESC» (5 с).

Некоторые пункты меню защищены паролем. Значение паролей настраиваемо (параметр **№40-42: Секретность>Пароль**). Значение пароля = 0 отключает ввод пароля.

Ввод или редактирование значений осуществляется следующим образом:







- При помощи кнопки «SEL» выбирается нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
- При помощи кнопок «Вверх» и «Вниз» устанавливается нужное значение. При работе с числовыми параметрами комбинация кнопок «ALT»+«Вверх»/«Вниз» позволяет изменить редактируемый разряд.
- Для сохранения нужно нажать кнопку «OK», для сохранения и перехода к следующему параметру – «SEL», для отмены – «ESC».




ВНИМАНИЕ




В меню настройки контроллера перемещение экрана, выбор параметра, редактирование значения параметра и подтверждение введенного значения осуществляется аналогичным способом.

5 Параметры настройки

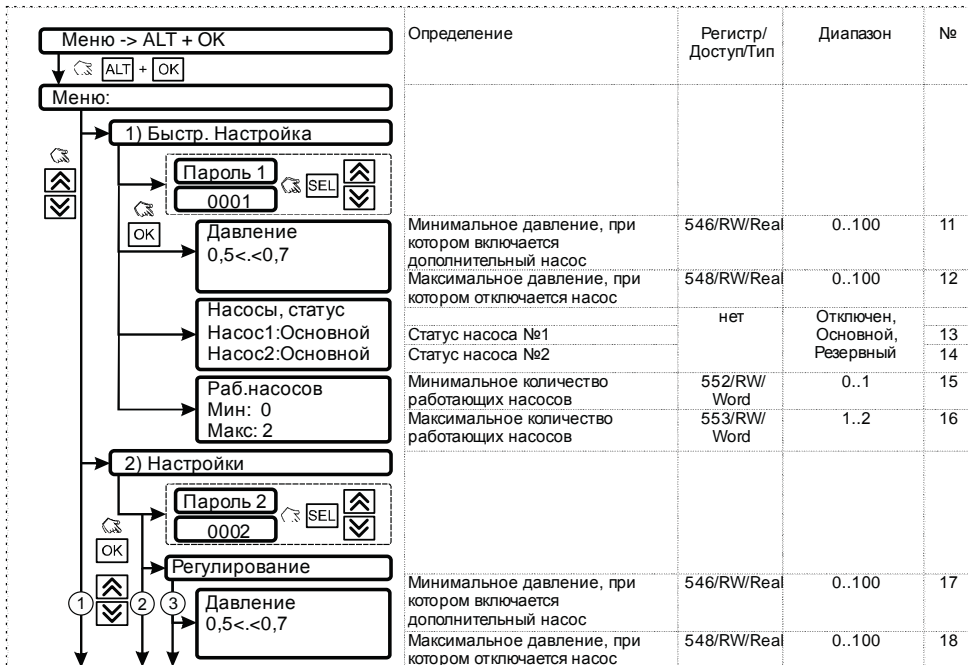
Стартовый экран	Определение	Регистр/ Доступ/Тип	Диапазон	№
   <p>Даление: Норма</p> <p>Текущее: 0,0 0,5<.<0,7</p> <p>Статус: Стоп</p> <p>Упр: Местное/Стоп</p>	Текущее состояние давления после НГ	535/R/Word	0-норма,1- Больше,2- Меньше 3- Авария	1
	Показания датчика давления после насосной группы (НГ)	518/R/Real	0..100	2
	Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос	546/RW/Real	0..100	3
	Максимальное давление, при котором отключается насос	548/RW/Real	0..100	4
	Состояние системы	534/R/Word	0- Стоп, 1- Тест, 2- Работа, 3-Авария	5
	Тип управления: Местное - Дистанционное	532.3/R/Bool	0-Местное 1-Дистанционное	6
	Кнопка Старт - Стоп выполнения алгоритма управления	523.0/RW/ Bool	0- Стоп, 1-Пуск	7
	Количество работающих в данный момент насосов	нет	0..2	8
	Состояние насоса №1	537/R/Word	0- Отключен 1- Выключен	9
	Состояние насоса №2	538/R/Word	2- Включен 3- Авария 4- Резерв	10
<p>Меню -> ALT + OK</p>   	Информация: для перехода в главное меню нажмите сочетание кнопок "ALT" и "OK»			




№	Диапазон	Регистр/ Доступ/Тип	Определение
19	0..1	552/RW/ Word	Минимальное количество работающих насосов
20	1..2	553/RW/ Word	Максимальное количество работающих насосов
21	0..3600	554/RW/ Word	Задержка подключения дополнительного насоса
22	0..7200	555/RW/ Word	Время стабилизации давления после подключения/отключения насоса
23	0..3600	556/RW/ Word	Задержка отключения работающего насоса
24	0..3600	нет	Допустимое время пропадания сигнала от датчика сухого хода, в секундах
25	0..10000	нет	Задержка возврата станции в работу при нормализации сигнала от датчика сухого хода, в секундах
26	0..3600	нет	Допустимое время пропадания сигнала от датчика максимального давления, в секундах
27	0..10000	нет	Задержка возврата станции в работу при нормализации сигнала от датчика максимального давления, в секундах
28	0..3600	нет	Допустимое время пропадания сигнала от датчика перепада давления во время работы насоса, в секундах
29	0..3600	нет	Допустимое время отсутствия сигнала от датчика перепада давления при старте насоса, в секундах
30	0..4000	нет	Показание с датчика температуры при перегреве насоса в Ом

	Определение	Регистр/ Доступ/Тип	Диапазон	№
   1	Пауза при быстром отключении насосов	нет	0..3600	31
2	Тестовый прогон Ф-ция: Выкл Т.Простоя: 5д Т.Прогона: 5с	нет	0- Выкл, 1- Вкл	32
3	Задержка вкл ПО Т.ВклПО: 60.0с	нет	1..365	33
	Насосы	нет	1..3600	34
	Чередование Т.Смены: 24.00ч Т.Паузы: 30с	нет	0..600	35
	Статус Насос1:Основной Насос2:Основной	нет		
	Коэф Хода Насос1: 1.000 Насос2: 1.000	нет		
	Период смены насосов по наработке, в часах	нет	0..10000	36
	Пауза переключения насосов при смене, в секундах	нет	0..3600	37
	Статус насоса №1	нет	0- Отключен 1- Основной 2- Резервный	38
	Статус насоса №2	нет		39
	Коэффициент хода насоса 1	нет	0,8..1,2	40
	Коэффициент хода насоса 2	нет		41

	Определение	Регистр/ Доступ/Тип	Диапазон	№
1	Сброс наработки: Насос1: 0Нет	нет	0..65535	42
	Насос2: 0Нет	нет	Нет, Да	43
2	Настройка I/O (2)	нет	0..65535	44
	Парам.ДД после ВПИ: 1,0 НПИ: 0,0	нет	Нет, Да	45
3	Секретность	нет	Верхняя граница измерения датчика давления после НГ	46
	Пароль1: 1 Пароль2: 2 Пароль3: 3	нет	Нижняя граница измерения датчика давления после НГ	47
3) Тест Вх/Вых	Сброс настроек на заводские:Нет	нет	Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»	48
	3) Тест Вх/Вых	нет	Пароль доступа в "Настройки" Пароль доступа в меню "Тест Вх/Вых"	49 50
	Пароль 3 0003	нет	Кнопка сброса настроек на заводские значения	51
	Режим: Авто	532.5/R/Bool	Нет, Да	52
	Кнопка перехода в тестовый режим: Авто - Тест		Авто, Тест	


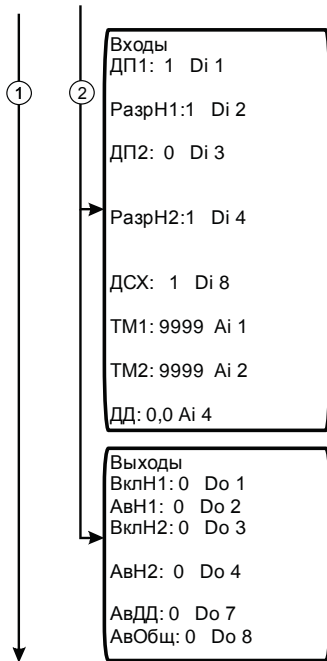


Определение	Регистр/ Доступ/Тип	Диапазон	№
Датчик перепада давления на насосе №1	512.04/R/ Bool	0- нет перепада, авария 1- есть, норма	53
Разрешение работы насоса №1	512.10/R/ Bool	0- заблокирован, 1- разрешена работа	54
Датчик перепада давления на насосе №2	512.05/R/ Bool	0- нет перепада, авария 1- есть, норма	55
Разрешение работы насоса №2	512.11/R/ Bool	0 - заблокирован 1- разрешена работа	56
Датчик сухого хода	512.00/R/ Bool	0- СХ, авария 1- нет СХ, норма	57
Показания датчика температуры насоса №1, в Омх	нет	0..9999	58
Показания датчика температуры насоса №2, в Омх	нет	0..9999	59
Показания датчика давления после насосной группы (НГ)	518/R/Real	0..100	60
Тест выхода «Пуск насоса №1 от сети»	нет	0- Разомкнут 1- Замкнут	61
Тест выхода «Авария насоса №1»			62
Тест выхода «Пуск насоса №2 от сети»			63
Тест выхода «Пуск насоса №2 от сети»			64
Тест выхода «Авария реле давления»			65
Тест выхода «Общая авария»			66

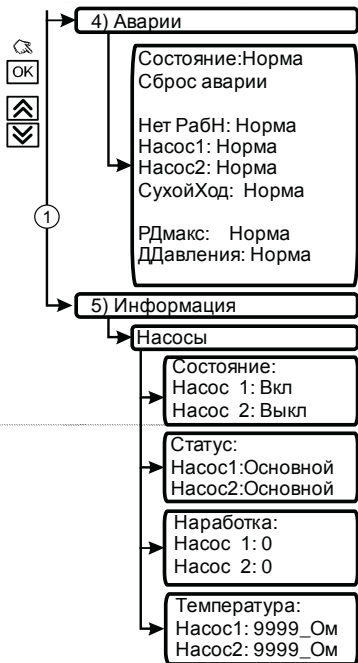

Определение	Регистр/ Доступ/Тип	Диапазон	№
Состояние системы	нет	Норма, Авария	67
Кнопка сброса аварий	532.02/RW/ bool	0- Сброс Аварий 1- Сбросить	68
Авария: нет доступных для работы насосов	544.00/ R/ Bool	0-Норма 1- Авария	69
Состояние насоса №1	537/R/Word	0- Отключен,	70
Состояние насоса №2	538/R/Word	1, 2, 4 - Норма, 3- Авария	72
Авария по датчику сухого хода	544.09/R/ Bool	0-Норма 1- Авария	73
Авария по превышению максимального давления	544.10/R/ Bool		74
Авария датчиков давления	544.7/R/Bool		75
		0- Отключен 1- Выключен 2- Включен 3- Авария 4- Резерв	76
Состояние насоса №1	537/R/Word		77
Состояние насоса №2	538/R/Word		78
Статус насоса №1	нет	0- Отключен 1- Основной	79
Статус насоса №2		2- Резервный	
Время наработки насоса №1, в часах	нет	0..65535	80
Время наработки насоса №2, в часах			81
Показания датчика температуры насоса №1, в Омах	нет	0..9999	82
Показания датчика температуры насоса №2, в Омах			83

6 Схема подключения

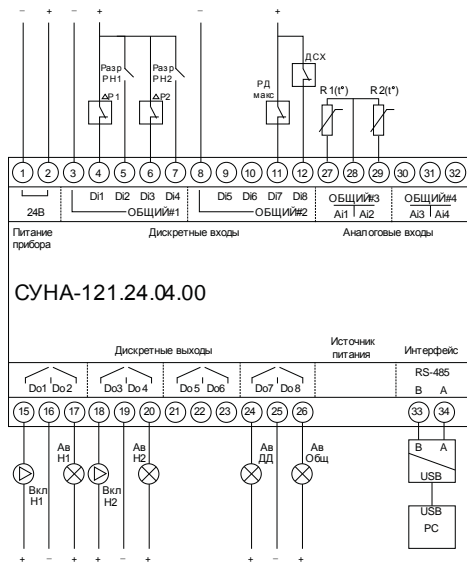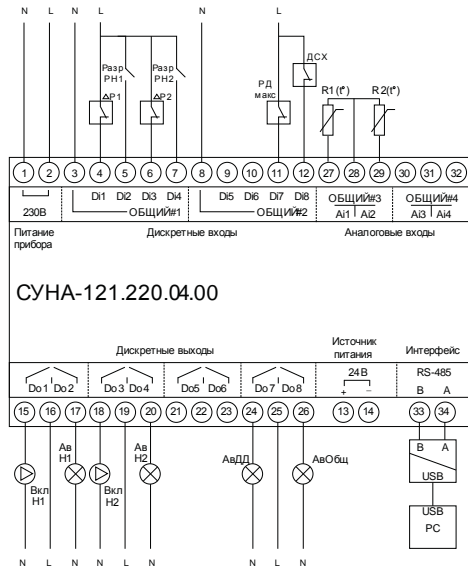

7 Сетевой интерфейс

В контроллере СУНА-121 установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus в режиме Slave.

Для работы контроллера в сети RS-485 необходимо установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (рисунок 7.1).



Рисунок 7.1

Контроллер СУНА-121 в режиме Slave поддерживает следующие функции:

- Чтение состояния входов/выходов;
- Запись состояние выходов;
- Чтение/запись сетевых переменных.

Контроллер СУНА-121 может работать по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров доступных по протоколу Modbus приведены в разделе 5 «параметры настройки».

8 Монтаж контроллера

Установка контроллера на DIN-рейке осуществляется в следующей последовательности:

1. Производится подготовка на DIN-рейке места для установки контроллера в соответствии с размерами, приведенными в Приложении А;
2. Контроллер устанавливается на DIN-рейку в направлении стрелки 1 (см. рисунок 8.1, а);
3. Контроллер с усилием прижимается к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2, до фиксации защелки.

Демонтаж контроллера:

1. Отключить питание. Отсоединить клеммы с подключенными устройствами;
2. В проушину защелки вставить острие отвертки (см. рисунок 8.1 б), и отжать защелку по стрелке 1, после чего контроллер отводится от DIN-рейки в направлении стрелки 2.

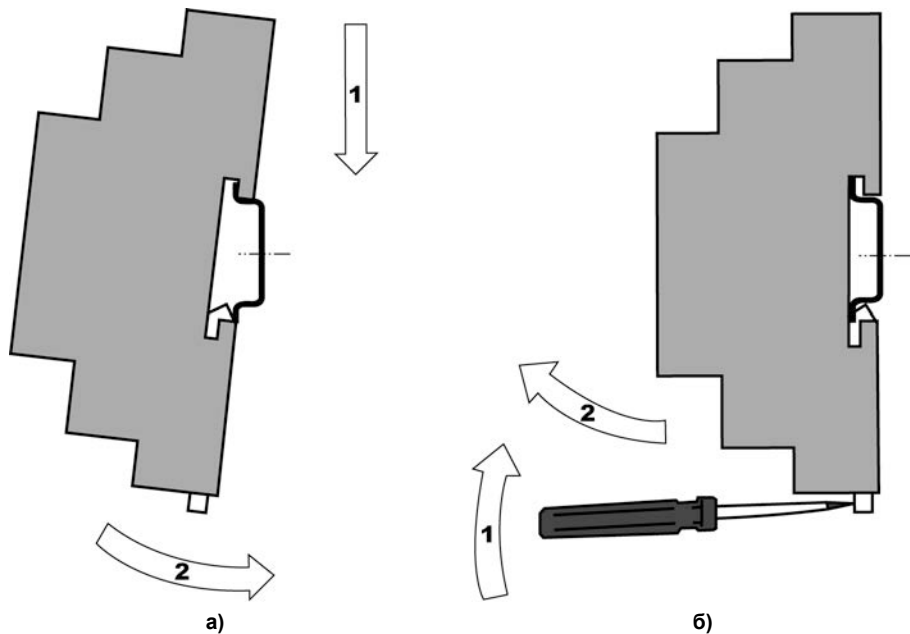


Рисунок 8.1 – Монтаж контроллера с креплением на DIN-рейку

9 Технические характеристики и условия эксплуатации

Технические характеристики контроллера приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Общие технические характеристики

Наименование	Значение (свойства)	
	СУНА-121.220.X.X	СУНА-121.24.X.X
Диапазон напряжения питания, В	94...264 (номинальное 120...230 В, при 47...63 Гц)	19...30 (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка	есть	
Электрическая прочность изоляции, В	2830 (между входом питания и другими цепями)	1780 (между входом питания и другими цепями)
Потребляемая мощность, не более	17 ВА	10 Вт
Встроенный источник питания	есть	-
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В	24 ± 3	-
Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более	100	-
Электрическая прочность изоляции (между выходом питания и другими цепями), В	2300	740

Продолжение таблицы 9.1

Наименование	Значение (свойства)	
	СУНА-121.220.X.X	СУНА-121.24.X.X
Сетевые возможности		
Интерфейс связи	RS-485	
Протокол связи	Modbus-RTU, Modbus-ASCII	
Режим работы	Slave	
Скорость передачи данных, бит/с	9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200	
Конструкция		
Тип корпуса	Для крепления на DIN-рейку (35 мм)	
Габаритные размеры, мм	123 x 90 x 58	
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96	IP20	
Масса контроллера, кг, не более (для всех вариантов исполнений)	0,6	
Средний срок службы, лет	8	
Дискретные входы		
Количество входов	8	
Номинальное напряжение питания, В	230 (переменный ток)	24 (постоянный ток)
Максимально допустимое напряжение питания, В	264 (переменный ток)	30 (постоянный ток)

Продолжение таблицы 9.1

Наименование	Значение (свойства)	
	СУНА-121.220.X.X	СУНА-121.24.X.X
Тип датчика для дискретного входа	механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);	-механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
		- с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор р-п-р-типа с открытым коллектором)
Ток «логической единицы», мА	0,7...1,45	2...4
Ток «логического нуля», мА	0...0,5	0...0,5
Уровень сигнала, соответствующий «логической единице», В	159...264	15...30
Уровень сигнала, соответствующий «логическому нулю», В	0...40	-3...5
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом, мс	50	2

Продолжение таблицы 9.1

Наименование	Значение (свойства)	
	СУНА-121.220.X.X	СУНА-121.24.X.X
Максимальное время реакции контроллера (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом), мс	100	30
Гальваническая развязка	Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8)	
Электрическая прочность изоляции, В	1780 между группами входов	
	2830 между другими цепями контроллера	
Аналоговые входы		
Количество	4	
Тип измеряемых сигналов, униполярный	4...20 мА, 0...4 кОм	
Предел основной приведенной, погрешности, %	±0,5	
Сопrotивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4...20мА, Ом	121	
Значение наименьшего значащего разряда	6 мкА (0...20 мА/3700)	
Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более	10	
Гальваническая развязка	Отсутствует	

Продолжение таблицы 9.1

Наименование	Значение (свойства)	
	СУНА-121.220.X.X	СУНА-121.24.X.X
Дискретные выходы		
Количество выходных устройств	8	
Тип выходного устройства	Дискретный, релейные (нормально разомкнутые контакты)	
Гальваническая развязка	Индивидуальная	
Электрическая прочность изоляции, В	2830	
Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более – для цепи постоянного тока – для цепи переменного тока	30 (резистивная нагрузка) 250 (резистивная нагрузка)	
Допустимый ток нагрузки, не более	5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и $\cos\varphi > 0,95$; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока	
Установившийся ток при максимальном напряжении: – для цепи постоянного тока, А, не более – для цепи переменного тока, А, не более	5 (резистивная нагрузка) 10 (резистивная нагрузка)	
Допустимый ток нагрузки, мА, не менее	10 (при 5 В постоянного тока)	
Механический ресурс реле, циклов, не менее	10 000 000	

Окончание таблицы 9.1

Наименование	Значение (свойства)	
	СУНА-121.220.X.X	СУНА-121.24.X.X
Электрический ресурс реле, циклов, не менее	200 000: 3 А при 125 В переменного тока, резистивная нагрузка; 100 000: 3 А при 250 В переменного тока; 100 000: 5 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка; 25 000: 10 А при 250 В переменного тока (900 циклов в час: 1 с вкл./3 с выкл.)	
Индикация и элементы управления		
Тип дисплея	текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2x16 символов	
Дискретные индикаторы	два светодиодных индикатора (красный и зеленый)	
Количество механических кнопок	6	

Контроллер эксплуатируется при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- высота над уровнем моря не более 2000 м.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации контроллер соответствует ДСТУ EN 61131-2.

Прибор по помехоустойчивости соответствует требованиям ДСТУ EN 61131-2.

Уровень радиопомех, создаваемый прибором при работе, не превышает норм, предусмотренных ДСТУ EN 61131-2.

Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания в соответствии с ДСТУ EN 61131-2.

10 Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током контроллер соответствует классу II по ДСТУ IEC 61140.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать общие требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

При эксплуатации контроллера открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека. Установку контроллера следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.

Любые подключения к контроллеру и работы по его техническому обслуживанию требуются производить только при отключенном питании контроллера и подключенных к нему устройств.

Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы контроллера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование контроллера при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.

11 Техническое обслуживание



ОПАСНОСТЬ

Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. При проведении монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 2000 В.

Обслуживание контроллера при эксплуатации заключается в его техническом осмотре. При выполнении работ пользователь должен соблюдать меры безопасности (раздел «Меры безопасности»).

Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- очистку корпуса контроллера, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества крепления контроллера на DIN-рейке или на стене;
- проверку качества подключения внешних связей.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

12 Маркировка и упаковка

При изготовлении на контроллер наносятся:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение;
- знак соответствия (для приборов, прошедших оценку соответствия техническим регламентам);
- род питающего тока, номинальное напряжение или диапазон напряжений питания;
- номинальная потребляемая мощность;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- класс электробезопасности по ДСТУ ІЕС 61140;
- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя (штрихкод);
- год выпуска (год выпуска может быть заложен в штрихкоде);
- поясняющие надписи.

На потребительскую тару наносятся:

- товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение;
- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя (штрихкод);
- год выпуска (упаковки).

Упаковка контроллера производится в соответствии с ГОСТ 23088–80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933–89.

13 Комплектность

Контроллер*	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.
Комплект клеммных соединителей	1 шт.

* Исполнение в соответствии с заказом.

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность контроллера.

14 Транспортирование и хранение

Контроллеры транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Транспортирование контроллеров должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +75 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Перевозка осуществляется в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150–69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. Контроллеры следует хранить на стеллажах.

Приложение А. Габаритный чертеж корпуса

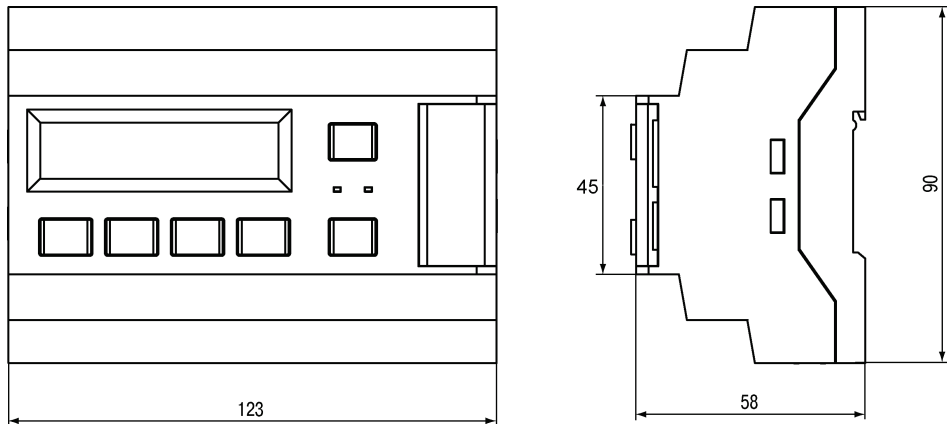


Рисунок А.1 – Габаритный чертеж СУНА-121

Приложение Б. Смена алгоритма управления насосами

Контроллер СУНА-121 является универсальным с точки зрения поддержки восьми созданных компанией ОБЕН алгоритмов управления насосами, он выпускается на аппаратной базе программируемого реле ОБЕН ПР200-хх.2.1.0. То есть, пользователь имеет возможность самостоятельно сменить предустановленный алгоритм на другой, выбрав его из восьми предлагаемых вариантов (см. таблицу Б.1).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




При смене алгоритма управления насосами рекомендуется делать соответствующую отметку в поле маркировки контроллера на его корпусе.

Смена алгоритма осуществляется при помощи ПК и утилит с соответствующими прошивками. Контроллер подключается к USB порту ПК кабелем типа «miniUSB A – USB A».

Таблица Б.1 – Общий перечень алгоритмов управления насосами

Обозначение алгоритма	Краткое описание	Обозначение
#01.00	Чередование 2-х насосов	01 
#02.00	Чередование 3-х насосов	02 
#03.00	Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления	03 
#04.00	Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления	04 
#05.00	Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления	05 

Окончание таблицы Б.1

Обозначение алгоритма	Краткое описание	Обозначение
#06.00	Заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня	
#07.00	Заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня	
#08.00	Заполнение/осушение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня	



61153, г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3А

Тел.: (057) 720-91-19

Факс: (057) 362-00-40

Сайт: owen.ua

Отдел сбыта: sales@owen.ua

Группа тех. поддержки: support@owen.ua

Пер. № ukr_463